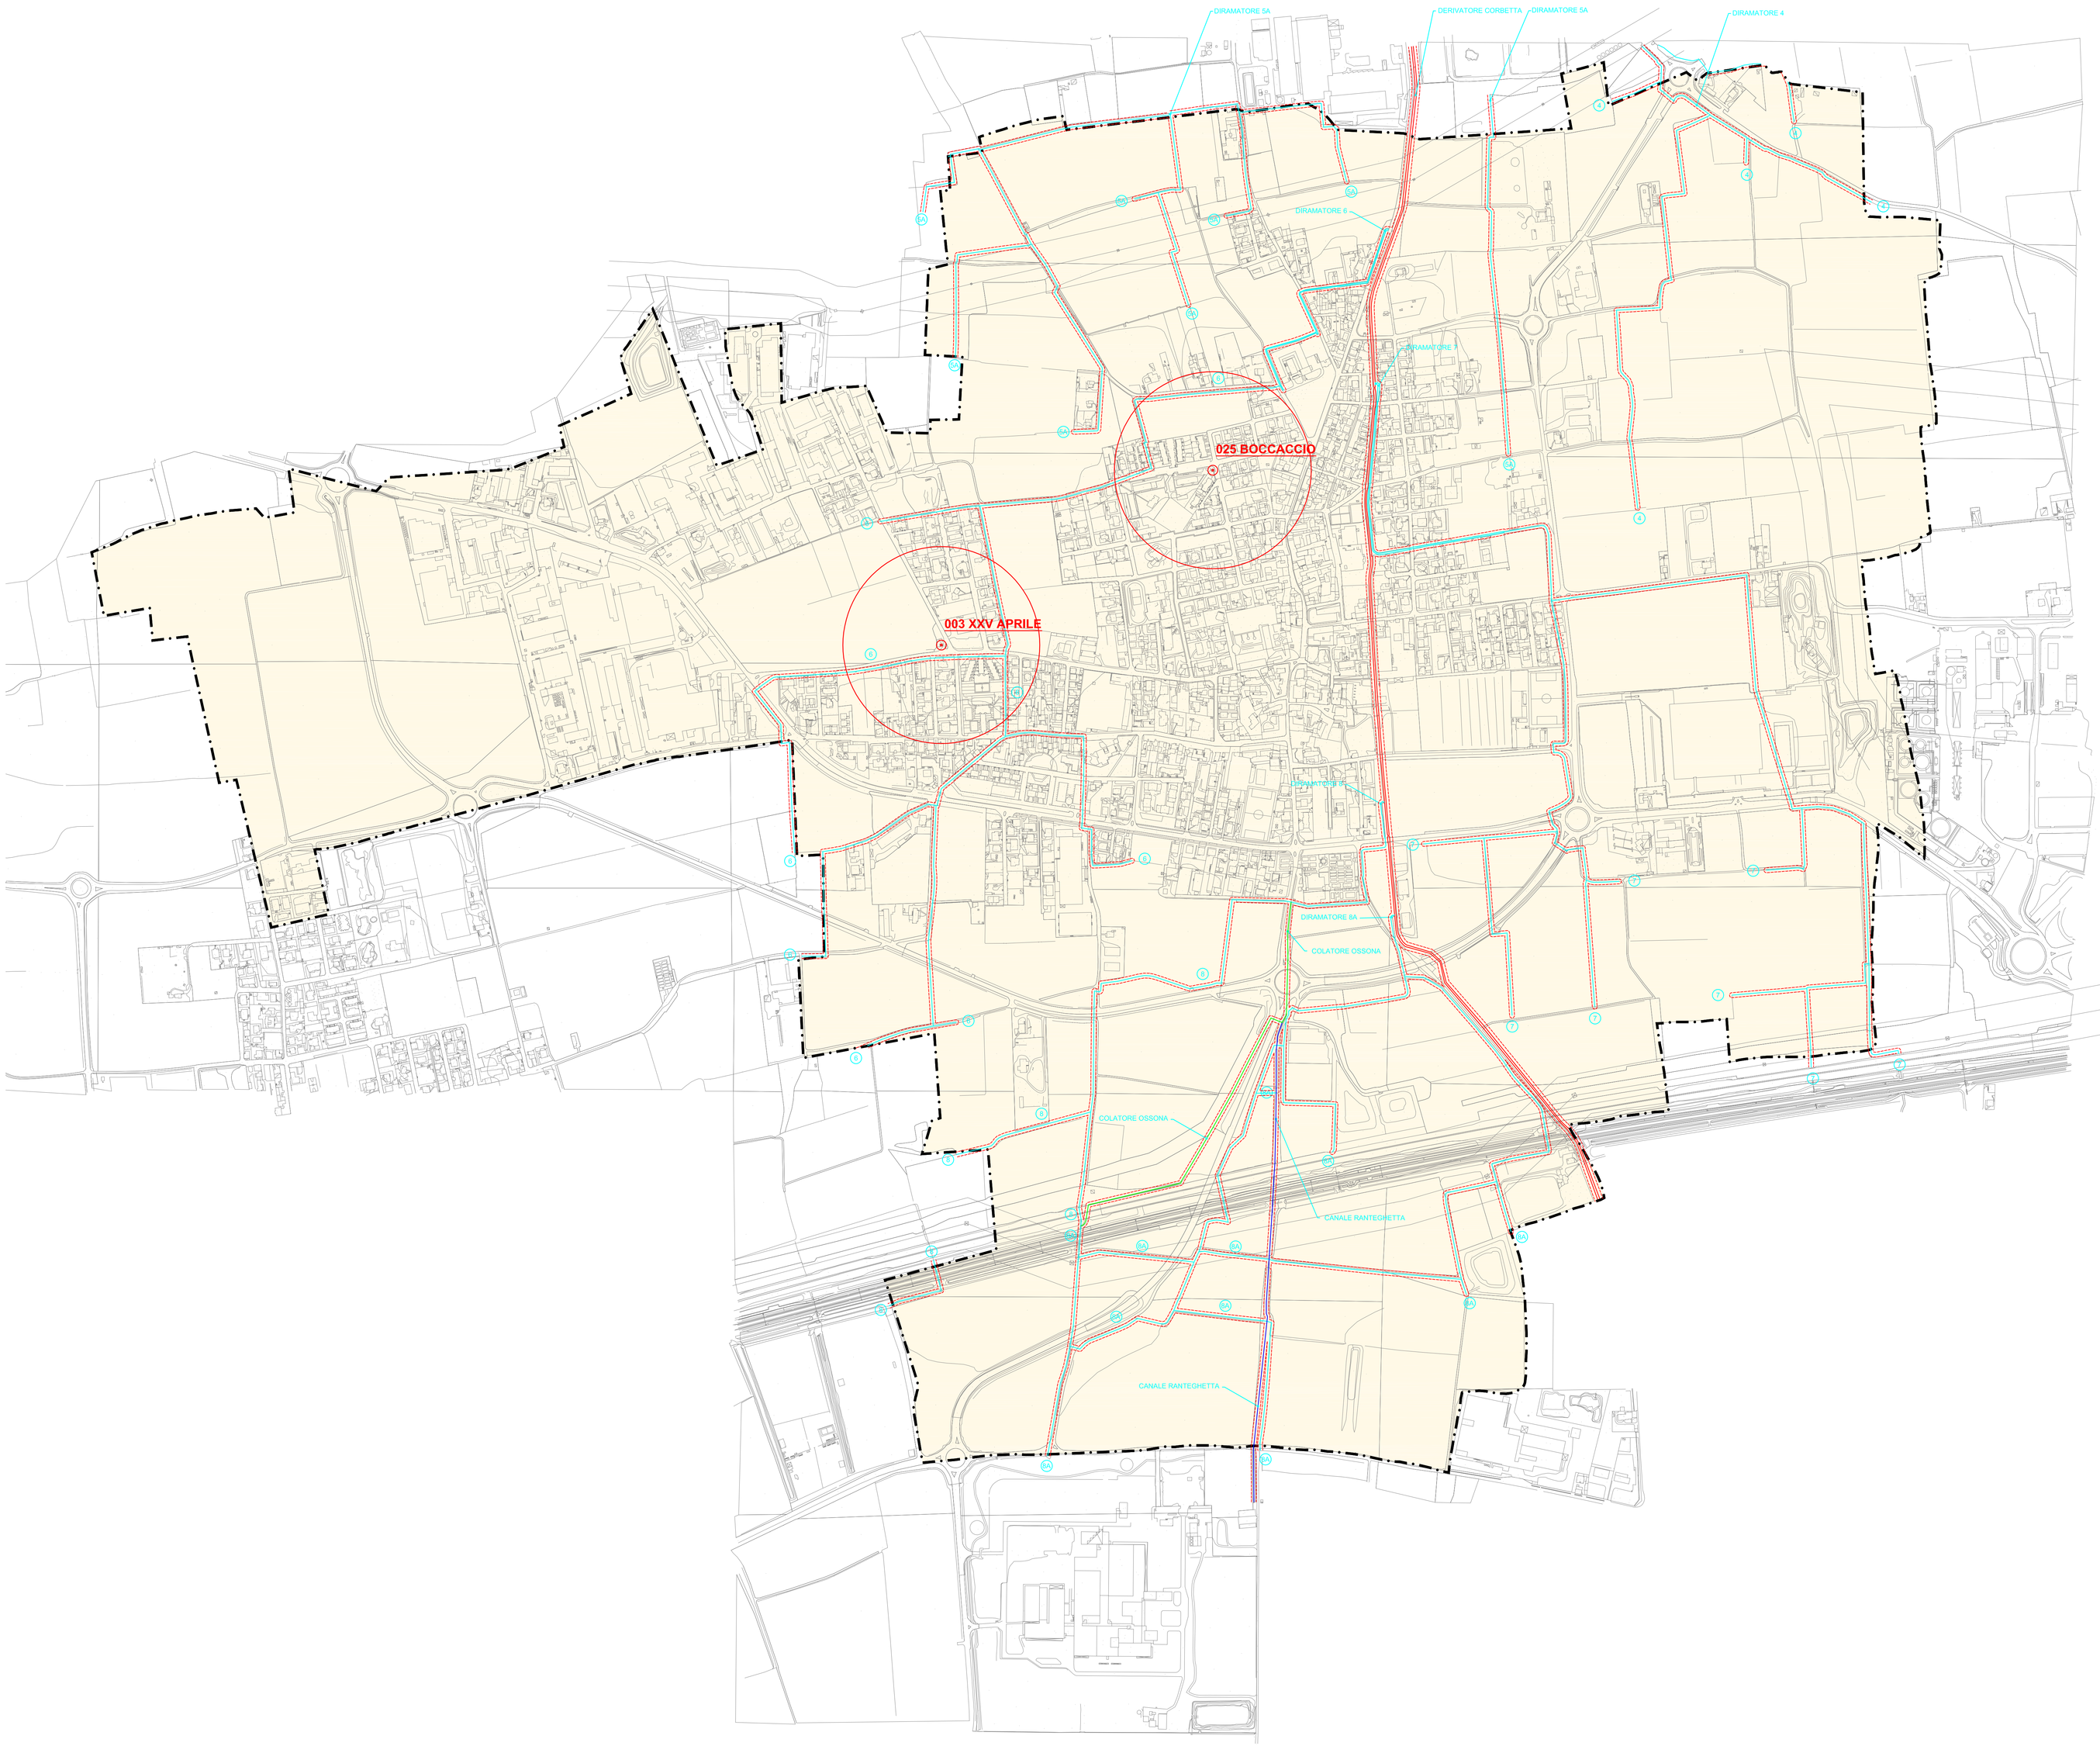

LEGENDA

Regime di polizia idraulica (art. 24 di PTCP)

Reticolo di Bonifica Consortile Est Ticino Villoresi, ex Allegato D alla D.G.R. 9/2762

- Canale Derivatore Corbetta (fascia di rispetto = 6 m)
- Canali Diramatori 4, 5A, 6, 7, 8, 8A (fascia di rispetto 5 m)
- Colatore Ossona (fascia di rispetto 5 m)
- Canale Ranteghetta (fascia di rispetto 5 m)

Regime di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (art. 38 di PTCP)

003

- Ubicazione di pozzo pubblico per acqua potabile in attività con relativa denominazione e perimetrazione delle fasce rispetto (r = 200 m) e tutela assoluta (r = 10 m) ex art.5 D.Lgs 258/2000

N

Regione Lombardia

Provincia di Milano

Comune di Ossona
Provincia di Milano

Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T. ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011

Committente: Comune di Ossona (MI)			Scala: 1:5.000
Designazione dell'opera: Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T. ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011			Data: Novembre 2012
			1° Aggiornamento / 2° Aggiornamento
Oggetto: Carta dei Vincoli			n.disegno: **TAVOLA 6.0**
Disegnatore: C. F.	Geol. senior: C. F.	Geol. collab.: E.N.	Rif.: 4812

Dott. Geol. Claudio Franzosi
Via Vittorio Veneto, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
tel. 0233514389 - 0233511580
fax 0233511581 e-mail:studiofranzosi@tin.it